



Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Außenansicht des Gasthauses

Gasthaus und Restaurant zum Kiekeberg

Anschrift
Gasthaus zum Kiekeberg
Am Kiekeberg 5
21224 Rosengarten

Kontaktdaten
Tel.: 040 – 79 05 021
E-Mail: info@kiekeberg.de
Web: www.kiekeberg.de



Prüfergebnis

Das **Gasthaus und Restaurant zum Kiekeberg** wurde am 13.08.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2015 bis März 2018** führen.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Grundsätzlich werden Daten zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen erfasst. Dieser Betrieb erfüllt einige Qualitätskriterien **für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Kurzbeschreibung des Betriebes





Der Betrieb erfüllt zahlreiche Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt:

- im Gasthaus / Restaurant zum Kiekeberg befinden sich auf den Wegen zum Zimmer „Utkiek“ sowie zum Restaurant viele Treppenstufen. Ein **Treppenlift** überbrückt den Weg zum Zimmer (das öffentl. WC ist ebenerdig zugänglich)
- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite** von **70 cm**
- die Bewegungsflächen weisen im in den **Sanitärraum** (Zimmer „Utkiek“) eine Mindestgröße von **65 cm x 130 cm** auf. Die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC beträgt mind. **54 cm x 107 cm**. Die **Dusche** ist mit **einer Stufe** von **3 cm** erreichbar, die **Duschfläche** beträgt mind. **85 cm x 165 cm**, es ist ein **Duschstuhl** vorhanden
- im **öffentlichen WC** des Restaurants beträgt die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC mind. **70 cm x 80 cm**, es sind auf beiden Seiten **Haltegriffe vorhanden** und auf beiden Seiten, die mit einem Rollstuhl angefahren werden können, ist der **Haltegriff hochklappbar**








Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

	<p>teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p>barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>






Überblick über das Prüfergebnis

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Parkplatz Hinterseite Teilergebnis: Weg zum Zimmer „Utkiek“ Teilergebnis: Treppenlift zum Zimmer „Utkiek“ Teilergebnis: Zimmer „Utkiek“		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: Parkplatz vor dem Haupteingang (öffentlich) Teilergebnis: Eingang/ Weg zum Gastraum/ Restaurant		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: Speiseraum/ Gastraum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) Teilergebnis: Medien		✓	-	-	-	nur zur Information

Parkplatz vom Gasthaus und Restaurant zum Kiekeberg (Hinterseite)


Hinweis: Alternative Parkplatz

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p>Barrierefreiheit geprüft</p> </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz Hinterseite		✓	-	✓	-	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird</p> <p>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	Stufe	1	2	1	2	
<p>Parkplatz: Hinweis: Neben dem Eingang zum „Utkiek“ gibt es den beschriebenen Parkplatz (Hinterseite). Allgemeiner Parkplatz nahe des Haupteingangs, d.h. wenn man zu Fuß zum Zimmer „Utkiek“ möchte, muss eine Steigung von 17,5 % auf 30 m passiert werden.</p>						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	Ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						0

Weg vom Parkplatz zum Eingang des Zimmers „Utkiek“					IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓			300 cm
Die Länge des Weges beträgt:					5 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	300 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓		keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2, R2		✓		Ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2, R2				keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2, R2				keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	0 %
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				0 %



Weg zum Zimmer „Utkiek“ vom Gasthaus zum Kiekeberg

Hinweis: Alternative Treppenlift

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Teilergebnis: Weg zum Zimmer „Utkiek“		-	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
1.Tür zum Aufgang zum Zimmer „Utkiek“						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine mit eigenem Kraftaufwand
Wie wird die Tür geöffnet?						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				82,5 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			82,5 cm






Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			-	-	82,5 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			150 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 3,5 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 3,5 cm
Treppe zum Zimmer „Utkiek“						
Es gibt maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			22 Stufen mit einer Höhe von 18,5 cm
Es gibt maximal eine Stufe. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	22 Stufen mit einer Höhe von 18,5 cm

Treppenlift zum Zimmer „Kiekut“ vom Gasthaus zum Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Treppenlift			-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Treppenlift						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			130 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			100 cm x 180 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß	R1, R2			-	-	130 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1, R2			-	-	100 cm x 180 cm

Zimmer „Utkiek“ vom Gasthaus zum Kiekeberg

Hinweis: Zimmer verfügt über einen Balkon: Türschwelle: 23 cm

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Teilergebnis: Zimmer „Utkiek“						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Eingang zum Zimmer						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				81 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			81 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			-	-	81 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			170 cm x 140 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	170 cm x 140 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						mit eigenem Kraftaufwand
Zimmer						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				110 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			110 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	110 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		✓			150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm
Bett						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		✓			270 cm x 390 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			✓	✓	270 cm x 390 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz	G2		✓			rechts 270 cm x 160 cm

links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.						
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	rechts 270 cm x 160 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nicht unterfahrbar
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						48 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						ja
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				82 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			82 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			-	-	82 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	stufenlos
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2			-	-	öffnet nach innen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2			-		90 cm x 120 cm






Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	90 cm x 120 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			rechts: 107 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	Links: 38 cm x 67 cm rechts: 107 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			65 cm x 260 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	65 cm x 260 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						67 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Tol. +/-2 cm)	R2				-	52 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nicht vorhanden
Haltegriff rechts						

Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nicht vorhanden
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			130 cm x 130 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	130 cm x 130 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	82 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	nicht unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar sein.	R2				-	nicht unterfahrbar
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			3 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			-	-	3 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			85 cm x 165 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145cm)	R1,R2			-	-	85 cm x 165 cm

Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	ja, fest installiert und klappbar
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja, waagrecht
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				-	auf anderer Wandseite in Höhe von 105 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	auf anderer Wandseite Duscharmatur in einer Höhe von 108 cm
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						es gibt keinen Alarm






Parkplatz vor dem Haupteingang zum Restaurantbereich

Hinweis: Alternative Parkplatz

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz vor dem Haupteingang (öffentlich)		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						0
Weg vom Hauptparkplatz (Vorderseite) zum Haupteingang Restaurantbereich						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				400 cm

Die Länge des Weges beträgt:					20 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	400 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓		keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	keine Gegenstände
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2				keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2				keine
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		ja
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	0 %
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2			✓	0 %






Eingang/ Weg zum Gastraum/ Restaurant vom Gasthaus und Restaurant zum Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Eingang/ Weg zum Gastraum/ Restaurant		-	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tür Eingangsbereich Restaurantbereich						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				82,5 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			82,5 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			-	-	82,5 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			150 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 3,5 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 3,5 cm
Weg vom Eingang (ebenerdig) zum Restaurant bzw. WC						
Wie lang ist der Weg?						20 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				107 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 118 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2			-	-	107 cm
Treppe zur Haupteingangstür des Restaurantbereichs						
Es gibt maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			3 Stufen mit einer Höhe von 18,5 cm
Es gibt maximal eine Stufe. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	3 Stufen mit einer Höhe von 18,5 cm
Treppenaufgang zum Restaurant						
Es gibt maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			16 Stufen mit einer Höhe von 17 cm






Es gibt maximal eine Stufe. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	16 Stufen mit einer Höhe von 17 cm
Haupteingangstür Restaurant						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			195 cm x 130 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	195 cm x 130 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 2 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 2 cm

Speiseraum/ Gasträum vom Gasthaus und Restaurant zum Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Speiseraum/ Gasträum		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Speiseraum/Restaurant Hinweis: Ein „Kaminzimmer“ gibt es auch noch						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				136 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			136 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	136 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer	G2,R2		✓		✓	14 Tische mit 200

<p>Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?</p>						Sitzen
---	--	--	--	--	--	--------

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (m/w) vom Gasthaus und Restaurant zum Kiekeberg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Eingang (ebenerdig) zum Restaurant bzw. WC						
Wie lang ist der Weg?						20 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				107 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 118 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1,R 2		-	-	-	107 cm
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				93,5 cm

Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			93,5 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	93,5 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	öffnet nach außen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			132 cm x 240 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	132 cm x 240 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			links 80 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 80 cm x 70 cm rechts 73 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			135 cm x 220 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	135 cm x 220 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	51 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				✓	35 cm (86 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				✓	15 cm (85 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	35 cm (86 cm)

Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	15 cm (85 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	70 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			170 cm x 210 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	170 cm x 210 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				-	88 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	30 cm oder mehr
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			0 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	0 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			135 cm x 140 cm

Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	135 cm x 140 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		-		-	nein
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				-	123 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	Duscharmatur in einer Höhe von 125 cm
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Schnur in einer Höhe von 30 cm

Medien

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	keine Informationen
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein
Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	keine Informationen
Werden in anderen Medien Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Werden in anderen Medien Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	ja



Fotos



Außenbereich




Außenbereich



Außenbereich



Treppenlift zum Zimmer




Treppe zum Zimmer



Zimmer „Utkiek“



Badezimmer „Utkiek“

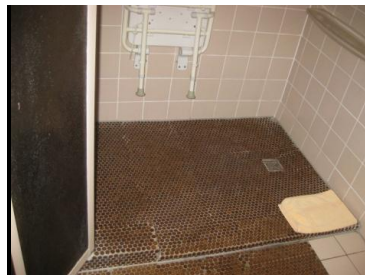

Badezimmer „Utkiek“



Eingang Restaurant



Restaurant



Restaurant



Flur zum WC



**WC für Menschen mit
Behinderung**