



Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Außenansicht

Hotel Cordes und Restaurant

Anschrift

Cordes Hotel und Restaurant
Sottorfer Dorfstraße 2
21224 Rosengarten – Sottorf

Kontaktdaten

Tel.: 0 41 08 – 43 440
E-Mail: hotel@hotel-cordes.de
Web: www.cordes-landhotel-hamburg.de



Prüfergebnis

Der Betrieb **Cordes Hotel und Restaurant** wurde am 13.08.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2015 bis März 2018** führen.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Grundsätzlich werden Daten zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen erfasst. Dieser Betrieb erfüllt einige Qualitätskriterien **für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer**.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Kurzbeschreibung des Betriebes

Der Betrieb erfüllt zahlreiche Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

Alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite von 80 cm** (Ausnahme im Zimmer 41 die Sanitärtür, mit 69 cm).

Alle **Gänge/Flure** sind mind. **90 cm** breit.

Alle **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen.

In dem **Sanitärraum** des Zimmer 41 beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem **WC** mind. **160 cm x 56,5 cm**.





Die **Dusche** ist nicht stufenlos erreichbar (Höhe des Einstiegs: 24 cm), die Duschfläche beträgt **70 cm x 70 cm**.

Das **Restaurant am Rosengarten** hat kein öffentlich zugängliches WC für Menschen mit Behinderung.








Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.






	<p>teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p>barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>

Überblick über das Prüfergebnis

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>Barrierefreiheit geprüft</p> </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Eingang		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Rezeption		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: Zimmer 41		-	-	-	-	
Teilergebnis: Speiseraum/ Restaurant		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Saal für 160 Personen		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Medien und Hilfsmittel sowie Information für Allergiker						nur zur Information






Parkplatz (Hotel Cordes / Restaurant am Rosengarten)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p>Barrierefreiheit geprüft</p> </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz (öffentlich)		✓	-	-	-	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		-		-	kein Parkplatz
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						nicht vorhanden
Weg vom Parkplatz zur Rampe						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				127 cm

Die Länge des Weges beträgt:						7 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		-	-	-	127 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Rampe zur Eingangstür						IST-Zustand
Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			-	-	8,5 %
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	127 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			150 cm x 150 cm





Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			127 cm x 127 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1, R2			-	-	127 cm x 127 cm

Haupteingang (Hotel Cordes / Restaurant am Rosengarten)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Eingang		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tür – Haupteingang						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				96 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			96 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	96 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			300 cm x 300 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle






Rezeption (Hotel Cordes)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Rezeption		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
2. Tür Haupteingang nach Zwischenraum (Hotel und Restaurant)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				96 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			96 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	96 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x	G2					keine Angabe

120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)						
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2					keine Angabe
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Weg von der Eingangstür zur Rezeption						
Wie lang ist der Weg?						300 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				211 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 118 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	211 cm
Eingangsbereich						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				211 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			211 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	211 cm
Rezeption						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			300 cm x 211 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	300 cm x 211 cm

(T: 145 cm x 145 cm)						
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		-		-	128 cm, keine Alternative

Zimmer 41 (Hotel Cordes)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
		-	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang von der Rezeption zu Hotel, Veranstaltungsraum und Restaurant						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		-	-	-	90 cm
Eingang Hoteltrakt						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				91 cm

Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			91 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	91 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Eingang Zimmer 41						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				80 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			80 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			-	-	80 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			115 cm x 235 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	115 cm x 235 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Raum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	-				64 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		-			64 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	64 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		-			64 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			-	-	64 cm x 300 cm
Bett						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		-			64 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			-	-	64 cm x 300 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			rechts 108 cm x 300 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	links 64 cm x 300 cm

Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	nicht unterfahrbar
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						50 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	-				69 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		-			69 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			-	-	69 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Tür öffnet in den Sanitärraum auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			90 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	90 cm x 160 cm


WC					IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-		links 160 cm x 56,5 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2		-	-	links 160 cm x 56,5 cm rechts 50 cm x 56,5 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-		155 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2		-	-	155 cm x 70 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.					56,5 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2			-	41 cm
Haltegriffe					
Haltegriff links					
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-	-	nicht vorhanden
Haltegriff rechts					
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-	-	nicht vorhanden

Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			155 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	155 cm x 70 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	84 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	nein
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar sein.	R2					keine Angabe
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		-			24 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			-	-	24 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			70 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145cm)	R1,R2			-	-	70 cm x 70 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		-		-	nein

Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nicht vorhanden
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				-	nicht vorhanden
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	Duscharmatur in einer Höhe von 130 cm
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						es gibt keinen Alarm

Frühstücksraum (Hotel Cordes/ Restaurant am Rosengarten)






Anmerkung: Im Restaurantbereich wird das Frühstück für die Hotelgäste serviert. Das Restaurant verfügt über einen Innen- und Außenbereich und kann unabhängig vom Hotel besucht werden. Jedoch verfügt es über kein öffentlich zugängliches WC für Menschen mit Behinderung.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Frühstücksraum/ Restaurant		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang von der Rezeption zu Hotel, Veranstaltungsraum und Restaurant						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		-	-	-	90 cm

1. Zwischentür: Flur zwischen Haupteingang und Eingang Restaurant						IST-Zustand
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				89 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			89 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	89 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			300 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 160 cm
Tür Restaurant						IST-Zustand
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				81 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			81 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	81 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			80 cm x 160 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	80 cm x 160 cm
Speiseraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	100 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	5 Tische mit 20 Sitzplätzen

Saal für 160 Personen (Hotel Cordes)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Saal für 160 Personen		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang von der Rezeption zu Hotel, Veranstaltungsraum und Restaurant						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		-	-	-	90 cm
Saal						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				mind. 90 cm

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			mind. 90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	mind. 90 cm

Medien

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	nein
Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	nein



Fotos



Außenbereich



Eingangsbereich




Eingangsbereich



Eingangsbereich




Rezeption



Zuwegung zum Zimmer




Zuwegung zum Zimmer



Zuwegung zum Zimmer




Zimmer 41



Badezimmer 41



Badezimmer 41

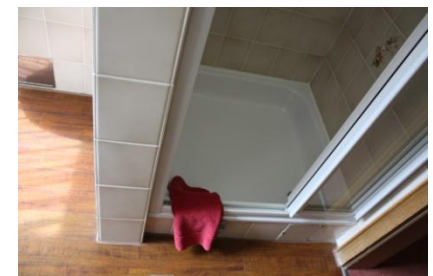

Badezimmer 41



Saal



Restaurant